




Département de la Haute-Loire

COMMUNE D'ALLEGRE

RAPPORT ANNUEL 2014

PRIX ET QUALITE DU SERVICE PUBLIC

DE L'EAU POTABLE

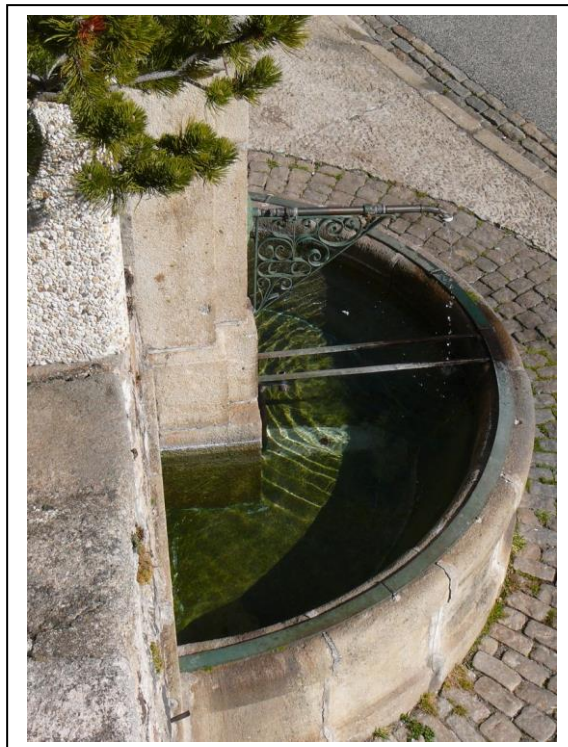

Fontaine Place du Marchédial

Caractéristiques du service :

Réseau d'eau communal :

- Le bourg
- Le Chier-Blot
- Châteauneuf
- Pendery-La Pauze
- Le Mallet – La Clède
- Chaduzias
- Besses
- Sarzols
- Les Astiers – Comboliviers
- Salettes
- Sassac
- Les Crozes

*Le bourg et les villages sont alimentés par le **captage de Fix** excepté Sassac et Les Crozes qui possèdent leur propre captage. En cas de nécessité le bourg peut également être alimenté en complément par les sources de Fonteline.*

Réseau d'eau semi-communal :

- Menteyres

Réseau d'eau privé :

- Sannac
- Chabannes

Le nombre d'abonnés en 2014 est de **711**

La consommation en 2014 est de **47 141m³**

La consommation moyenne par abonné est de **66m³**

Les tarifs 2014 :

Le prix du m³ est de **0.96€ HT** jusqu'à 500m³ et à 0.95€ HT au-delà

La redevance pollution est à **0.31€ HT** par m³


L'abonnement au service est de **30€ HT**

La location du compteur diamètre 15 est à **9€ HT**

Soit pour une facture type à 120m³ : 191.40€ HT soit **201.93€ TTC**

Soit un prix moyen du m³ HT à 1.60€ HT

Décomposition d'une facture annuelle de 120m³ en 2014 :

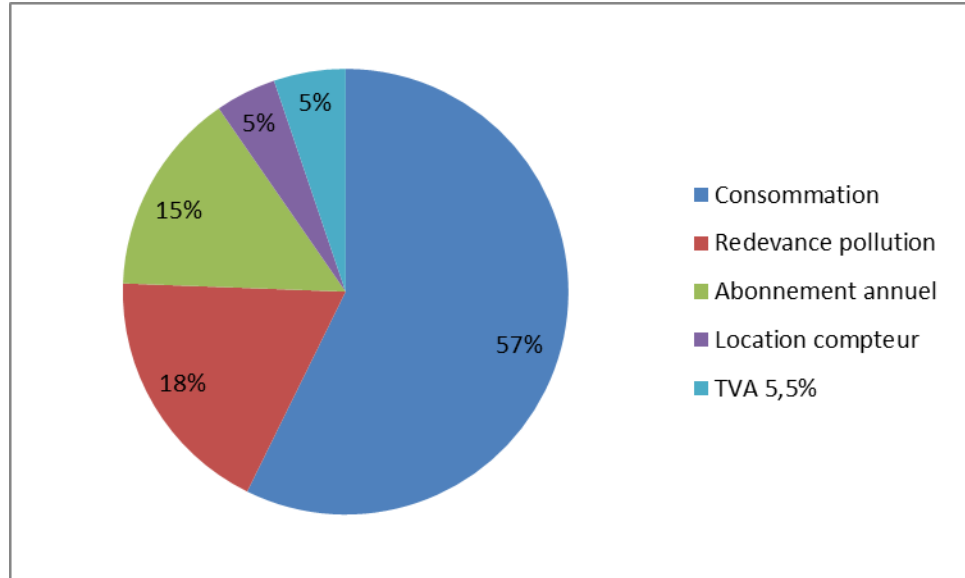

Evolution du prix moyen sur 5 ans :

	2010	2011	2012	2013	2014
Prix de base m ³	0.75	0.79	0.95	0.95	0.96
Red. Pollution*	0.30	0.31	0.32	0.31	0.31
Abonnement	24.00	24.00	25.00	30.00	30.00
Loc. compteur	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00
Prix HT pour 120m ³	159.00	165.00	186.40	190.20	191.40
Prix moyen HT du m³	1.33	1.38	1.55	1.59	1.60

**Le coût de la redevance pollution est fixé par l'Agence de l'Eau Loire-Bretagne*

Prix moyen du m³ d'eau départemental :

Prix minimum : 0.21 € HT/m³

Prix maximum : 2.36 € HT/m³

Prix moyen : 1.22 € HT/m³

Calculs réalisés à partir des tarifs 2013 et à partir d'une facture de 120 m³. Mais de nombreuses communes ont procédé à des augmentations depuis, pour atteindre le prix de 1€ HT/m³, seuil fixé par l'Agence de l'eau pour obtenir des subventions.

Source : SATEA 43

LA RESSOURCE EN EAU

Production d'eau des ouvrages de prélèvement :

Ouvrage de prélèvement	Volume d'eau annuel prélevé (m ³ /j)
Fix-Saint-Geney's	171 (au départ de Fix)
	148 (à l'arrivée à Allègre)
Fonteline 1	0
Fonteline 2*	0.80*
Sassac	0.60
Les Crozes	0.12

Le captage de Fix suffit à alimenter le bourg et les villages (excepté Sassac et Les crozes qui possèdent leur propre captage). Il n'est donc plus utile de pomper à Fonteline ce qui peut à moyen terme endommager le chloromètre (agressivité du chlore). A l'heure actuelle, les captages de Fonteline constituent une simple ressource en eau.

*Les 0.8m³ enregistrés à Fonteline en 2014 correspondent au volume d'eau pompé avant la réparation de la grosse fuite avenue de la Gare.

Captage de Fix



Capacité de stockage des réservoirs :

Réseau	Capacité (m ³)
Le bourg :	
– réservoir du château	27
– réservoir cylindrique	500
– vieux réservoir	250
– bâche Fonteline	40
Besses	25
Sassac	20
Chaduzias	25
Les Crozes	10
Volume total de stockage	897

Durée de stockage en pointe sur le bourg : 5 jours

Réserve incendie :

- 1 réserve incendie (La MAS)
- 8 poteaux incendie
- 1 réserve de 200m³ au Château comprise dans le réservoir cylindrique (500m³)

Longueur du réseau : 12 km (environ)

Les fuites : pas de surconsommations enregistrées au vu des relevés hebdomadaires des antennes

LA QUALITE DE L'EAU

- Bonne qualité bactériologique
- Eau très peu calcaire
- Eau naturellement agressive pouvant favoriser la dissolution des conduites métalliques
- Turbidité : aucun dépassement de la référence de qualité n'a été observé
- Eau contenant peu ou pas de nitrates

En conclusion : eau de qualité sanitaire satisfaisante

LES TRAVAUX, L'ENDETTEMENT

En 2014 :

En investissement :

- Travaux AEP avenue de la Gare pour 31 649€ HT
- Mise en conformité des captages de Fonteline pour 18 195€ HT
- Acquisition d'un détecteur de fuites pour 2 010€ HT

En fonctionnement :

- Renouvellement progressif du parc des compteurs des particuliers : 50 par an environ
- Lavage des réservoirs du bourg et des villages excepté Menteyres et Sannac (réservoirs privés)

En 2015 :

Restructuration de la chambre des vannes au Château et réparation du mur du réservoir



L'endettement

Le budget de l'eau a quatre emprunts :

- **AEP Sassac**, Crédit Agricole, capital emprunté : 38 000€, dernière échéance 01/01/2017
- **AEP bourg 2005**, Crédit Agricole, capital emprunté : 26 658€, dernière échéance 15/10/2017
- **Extension réseau d'eau Pratlong, La Pauze**, Crédit Mutuel, capital emprunté : 24 500€, dernière échéance 30/09/2019
- **Captage Fonteline**, Crédit Agricole, capital emprunté : 50 000€, dernière échéance 22/11/2022

Extinction naturelle de la dette du service

Exercice	Capital restant dû¹
2010	114 345
2011	113 447
2012	93 627
2013	76 943
2014	63 975
2015	50 851
2016	37 586
2017	26 800
2018	19 269
2019	12 500
2020	8 333
2021	4 166
2022	0

¹ Capital restant dû au 1^{er} janvier de l'exercice avant toute échéance.
